


## ISOLAMENTO ACUSTICO DEI SOFFITTI DAI RUMORI AEREI E DI CALPESTIO CON CONTROSOFFITTO SU TELAIO METALLICO IN ADERENZA

Solaio esistente con controsoffitto su telaio metallico in aderenza

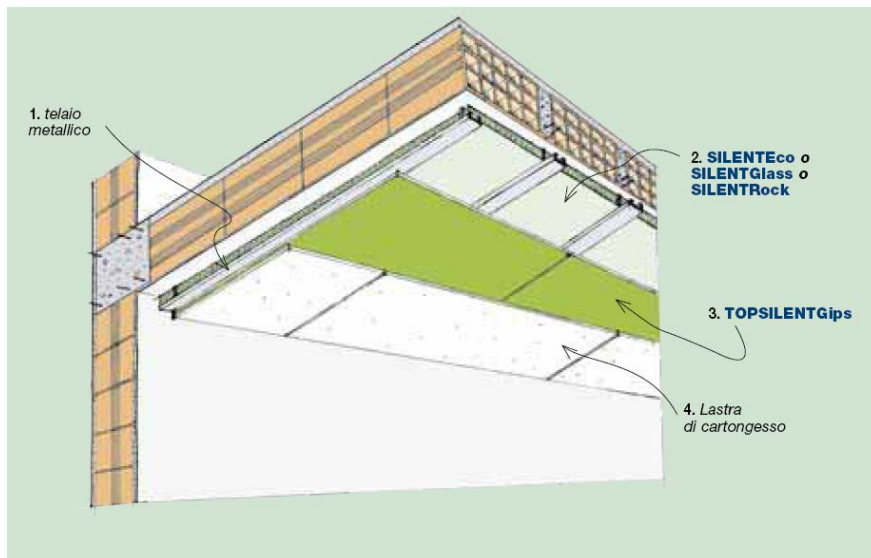

L'isolamento acustico dei rumori di calpestio dei solai esistenti che insistono sull'unità abitativa verrà realizzato con un controsoffitto di ... cm di spessore in gesso rivestito che delimita una intercapedine riempita:

- in pannelli a base di fibra di poliestere termolegata con densità di  $20 \text{ kg/m}^3$ , esente da collanti ed atossica, dotata di una resistività al flusso d'aria  $r=2,26 \text{ KPa/sm}^2$  e conducibilità termica  $\lambda=0,040 \text{ W/m}^\circ\text{K}$  tipo **SILENTEco** di spessore  $s=...$  cm.

Oppure in alternativa:

- in pannelli a base di fibra di vetro con densità di  $30 \text{ kg/m}^3$  di resistività al flusso d'aria  $r=19,5 \text{ KPa/sm}^2$  e conducibilità termica  $\lambda=0,032 \text{ W/m}^\circ\text{K}$  tipo **SILENTGlass** di spessore  $s=...$  cm.

Oppure in alternativa:

- in pannelli di lana di roccia autoportanti con densità di  $40 \text{ kg/m}^3$  e resistività al flusso d'aria  $r=14,9 \text{ KPa/sm}^2$  e conducibilità termica  $\lambda=0,035 \text{ W/m}^\circ\text{K}$ , tipo **SILENTRock** di spessore  $s=...$  cm.

Il tamponamento del controsoffitto sarà realizzato con un doppio strato di lastre in gesso rivestito con interposto uno strato smorzante avvitato su profili metallici di una orditura adiacente al soffitto ma da esso isolata con una guarnizione adesiva in polimero espanso.

- Il tamponamento sarà costituito da una prima lastra in gesso rivestito preaccoppiata ad una lamina fonoimpedente ad alta densità ed elevatissima frequenza critica di spessore  $s=16,5 \text{ mm}$  e massa areica di  $15 \text{ kg/m}^2$  tipo **TOPSILENTGips** seguita dalla posa della seconda lastra in gesso rivestito di spessore  $>12\text{mm}$ .

A cavallo delle linee di accostamento delle lastre verrà posata una rete coprigiunto tipo **NASTROGIPS** con la funzione di armatura della sigillatura dei giunti, che sarà eseguita con uno stucco tipo **STUCCOJONT**.